


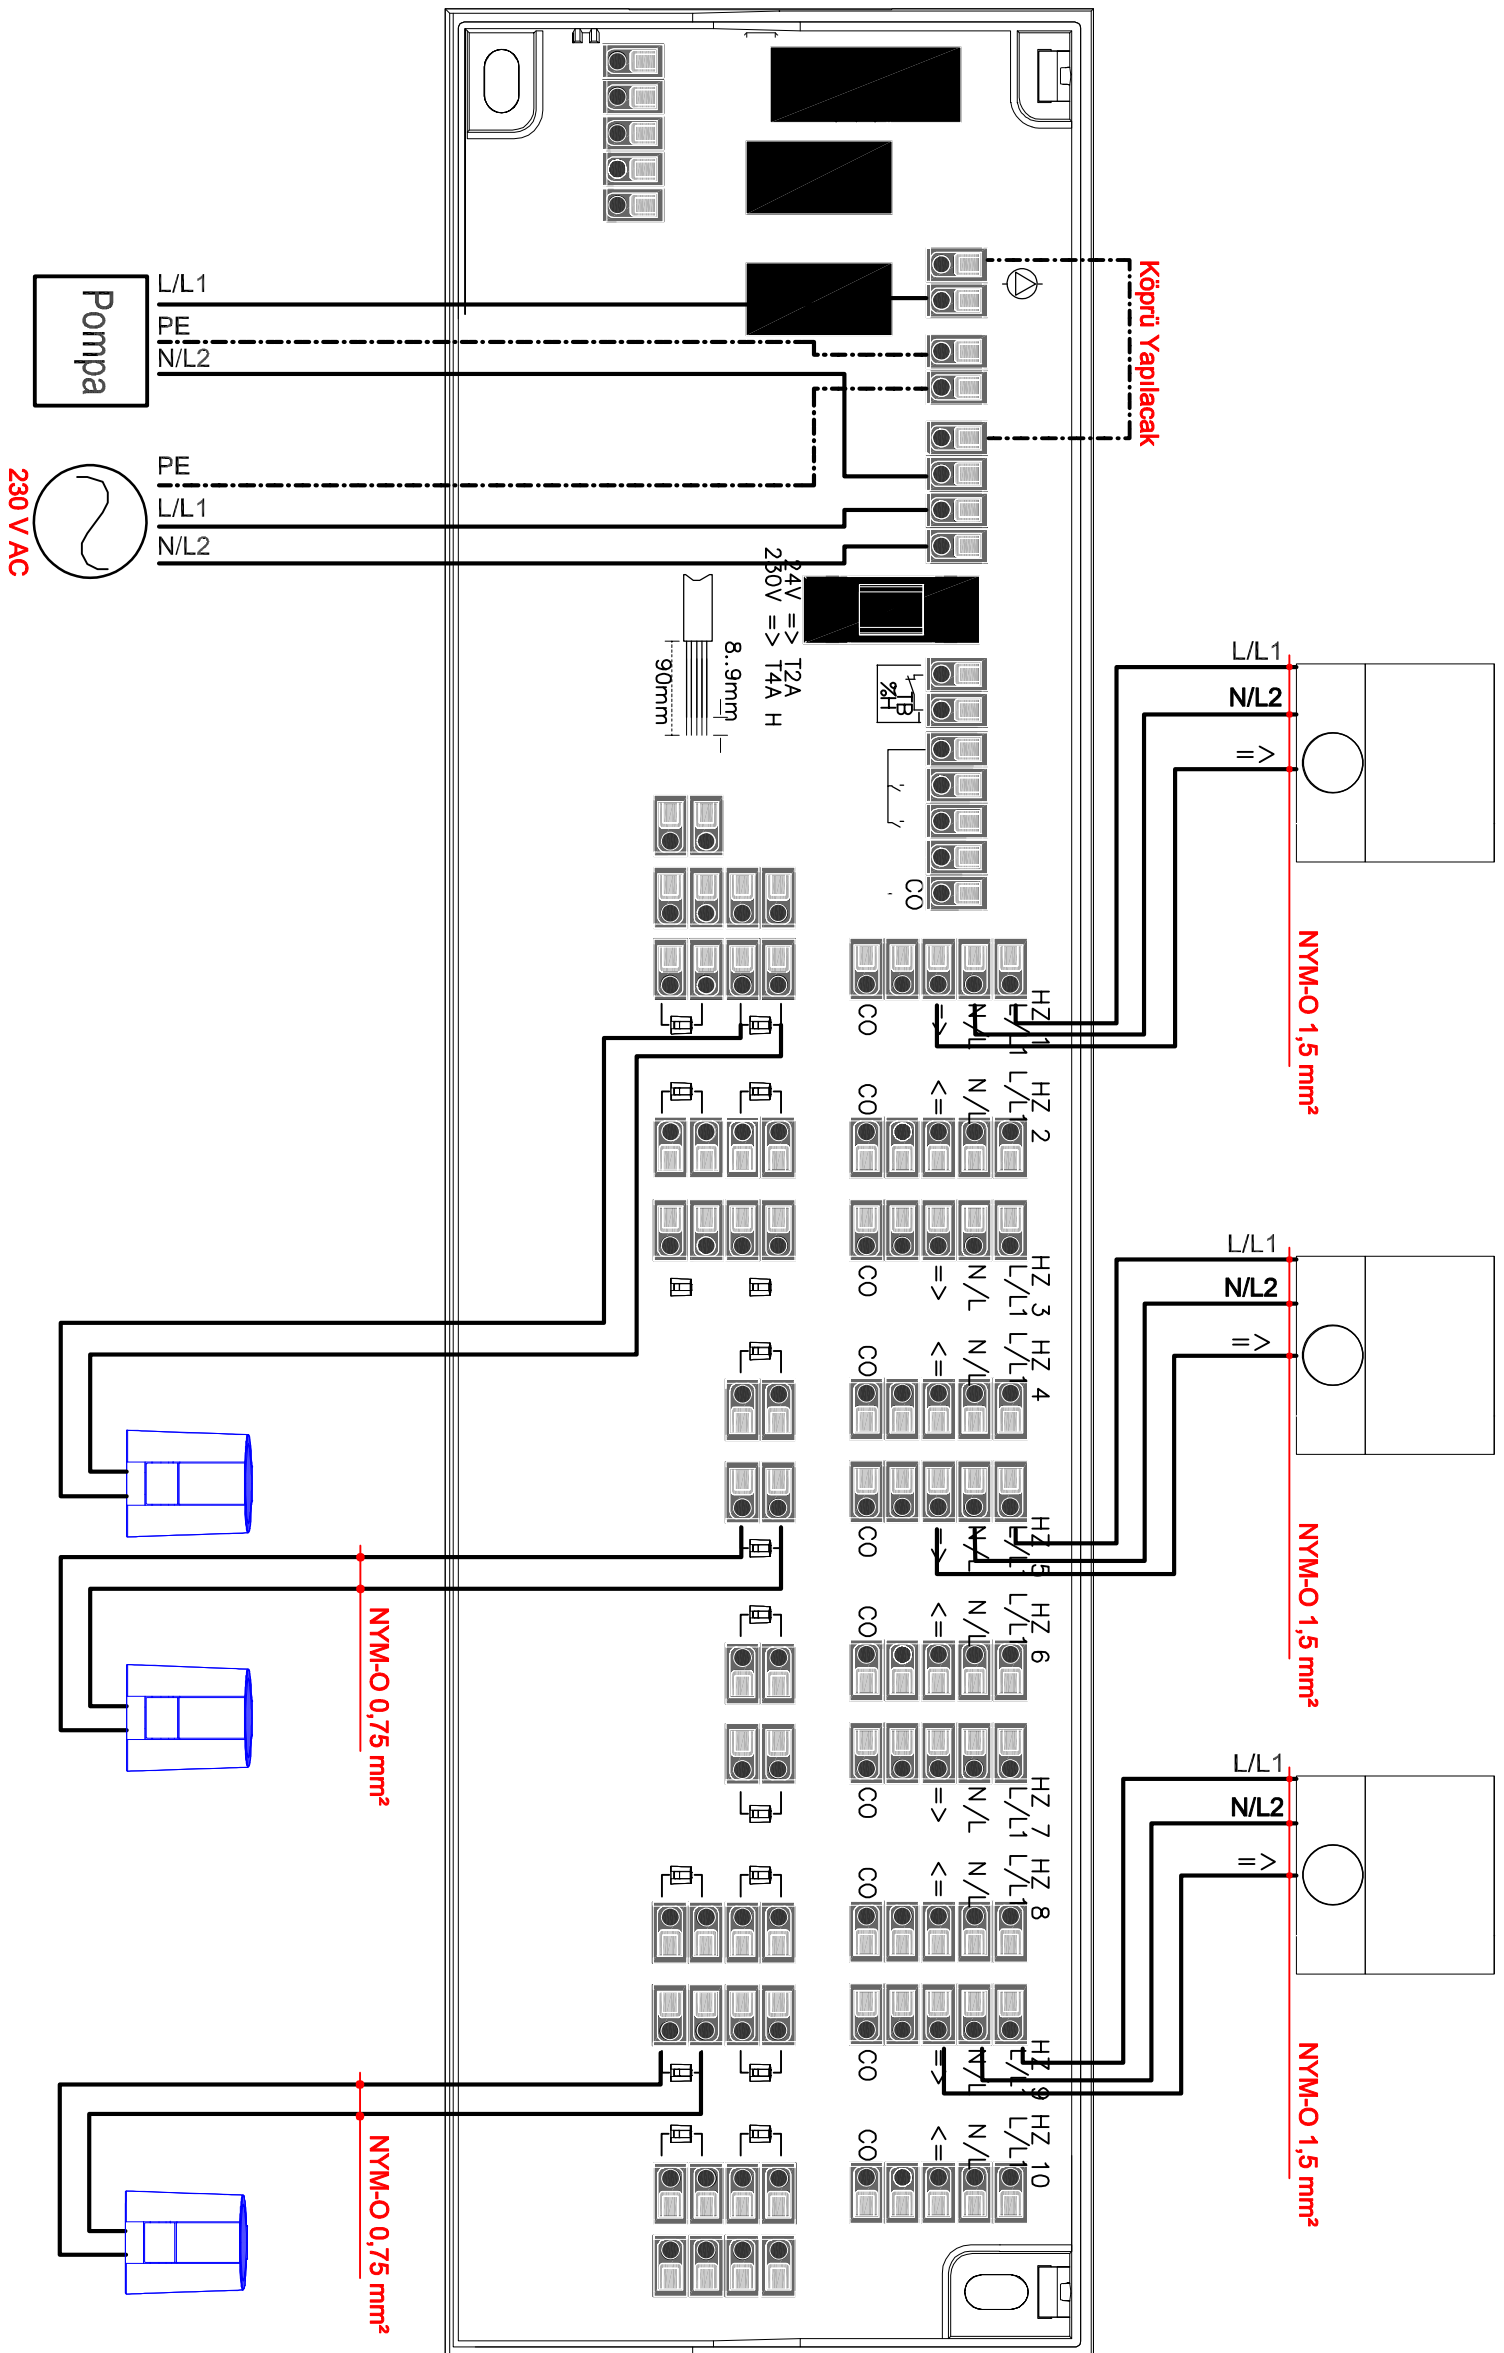

BİR KLEMENS KUTUSUNA - TİPİNE BAĞLI OLARAK - AZAMI 6 VEYA 10 ADET ODA TERMOSTATI BAĞLANABİLİR.
BİR KLEMENS KUTUSUNA AZAMI -TİPİNE BAĞLI OLARAK - 16 ADET AKTÜATÖR BAĞLANABİLİR.
BİR ODA TERMOSTATI AZAMI 5 ADET MOTORLU VANA İLE İLİŞKİLENDİRİLEBİLİR,
BU DURUMDA YETERLİ SAYIDA BAĞLANTI YUVASINA SAHİP OLMAYAN MAHALLER İÇİN
DIŞARIDA BİR KLEMENS KULLANMAK SURETİYLE ARTTIRIM YAPMAK MÜMKÜNDÜR.

İndeks	Değişiklik	Tarih	İsim	Ç.No.	Ölçek
a					
b					
c					
d					
e					