


# Biokem 10 EN PANOSPUHDISTAMO ja näyteenottokaivo (LVI-koodi: 3629 120)

Kaikkien asumajätevesien (WC-, pesu- ja keittiövesien) käsittelyyn

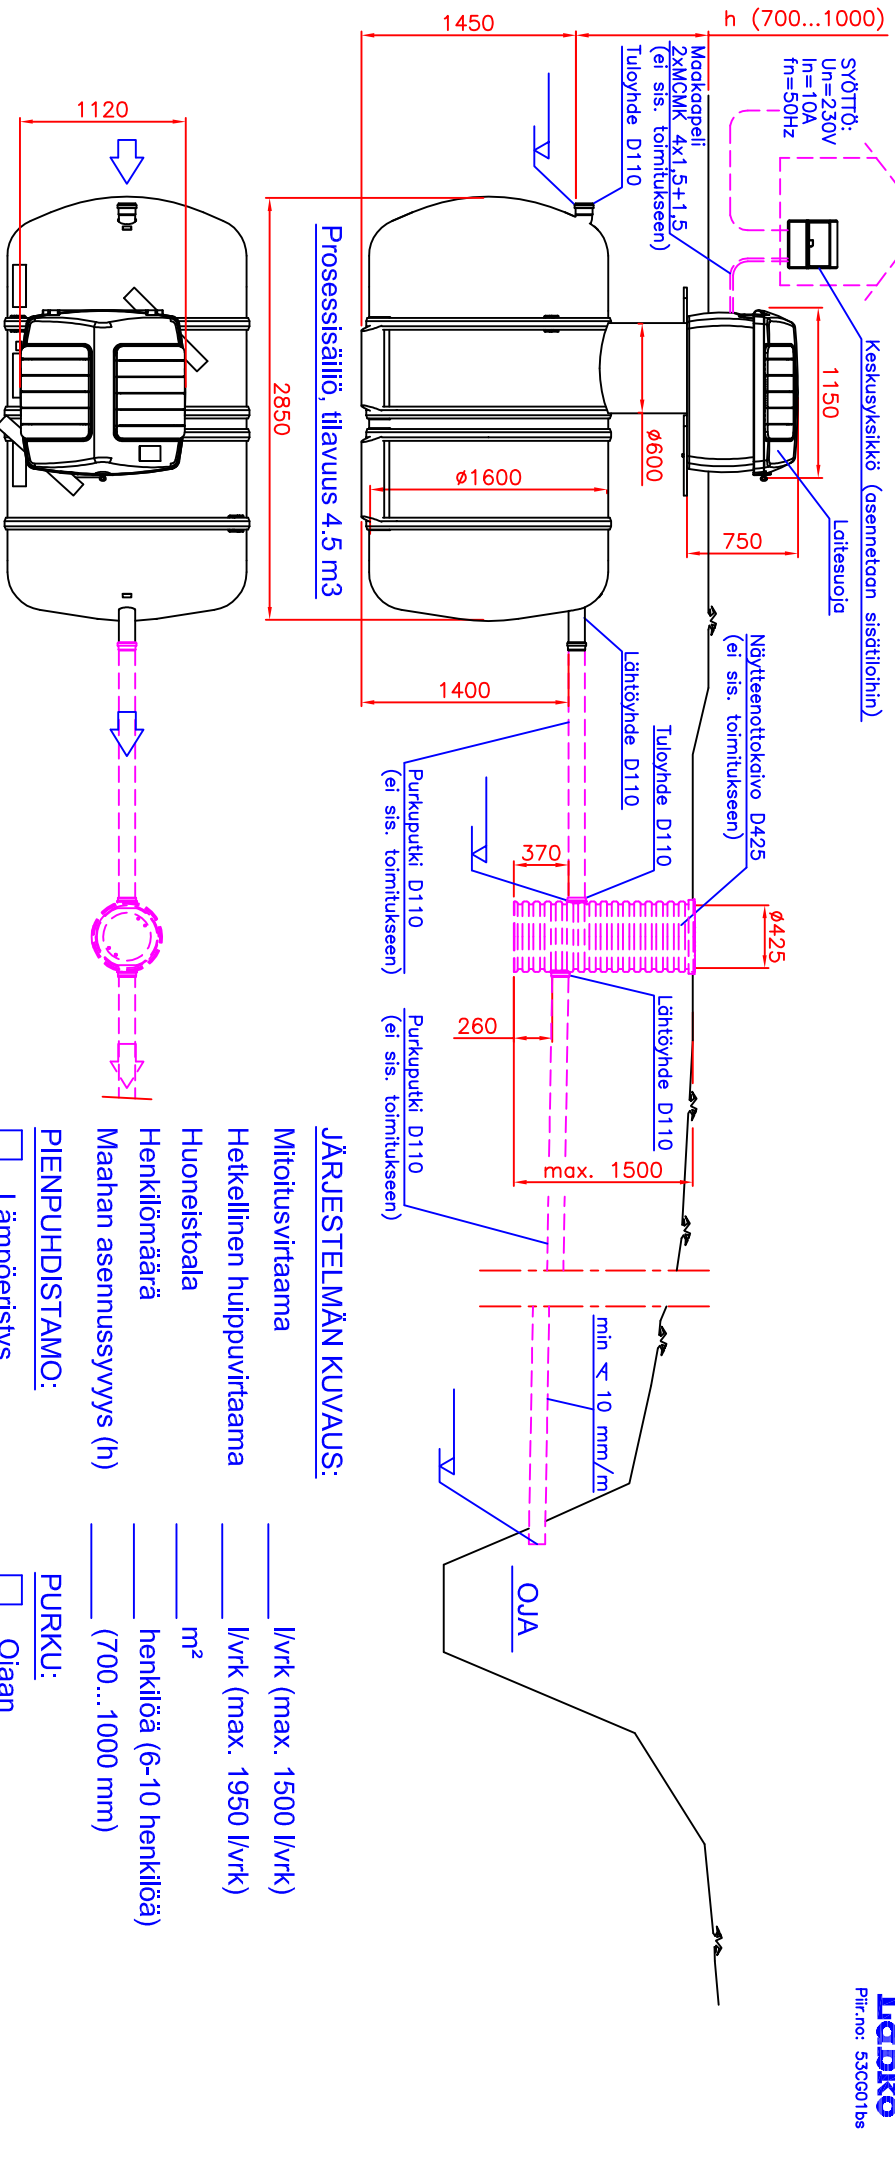

## JÄRJESTELMÄN KUVAAUS:

Mitoitusvirtaama \_\_\_\_\_ l/vrk (max. 1500 l/vrk)

Hetkellinen huippuvirtaama \_\_\_\_\_ l/vrk (max. 1950 l/vrk)

Huoneistoala \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

Henkilömäärä \_\_\_\_\_ henkilöä (6-10 henkilöä)

Maahan asennussyvyys (h) \_\_\_\_\_ (700...1000 mm)

**PIENPUHDISTAMO:**

Lämpöeristys

Ankkurointi

Näyteenottokaivo

**PURKKU:**

Ojaan

Kivipesään

Imeytykseen

Q-Bic imeytyskasettiin

Imeytysputkilinjojen lukumäärä \_\_\_\_\_ kpl

Imeytysputkiston kokonaispituus \_\_\_\_\_ m

Kassa/Kyvä \_\_\_\_\_ Kortitai/Tiia \_\_\_\_\_ Tontti/Rn:o \_\_\_\_\_

Rakennustoimenpide \_\_\_\_\_

Rakennuskohteen nimi ja osoite \_\_\_\_\_

Piirustuksen sisältö \_\_\_\_\_

Mittakaavat \_\_\_\_\_

Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus \_\_\_\_\_

Suunnitteluala, työn numero ja piirustus n:o \_\_\_\_\_ Muutos \_\_\_\_\_

Mitoituskuorma	1,5 m <sup>3</sup> /d
Sähkönkulutus	480 kWh/vuosi
Vesitiivisyys	hyväksytty
Materiaali	Lujitemuovi (LM)
Murtolujuus	hyväksytty
Puhdistustehokkuus	92%
COD	97%
BOD	92%
SS	54%
Kokonaistyyppi	90%
Kokonaistofori	16 °C
Jäteveden lämpötila	



Wavin-Labko pidättää oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Johtuen jatkuvasta tuotekehityksestä, tuotteiden teknisisä yksityiskohdissa tapahtuu muutoksia. Tuotteiden asentaminen tulee tehdä asennusohjeiden mukaan. Viranomaismäädätykset vaihtelevat kunnittain. Selvitä oman kuntosi vaatimukset ennen jätevesijärjestelmän hankintaa.

